


Standardposition des Bedienaggregat

die schraffierten Flächen müssen in sich und zueinander absolut planeben sein


Netzanschluss-zuführung

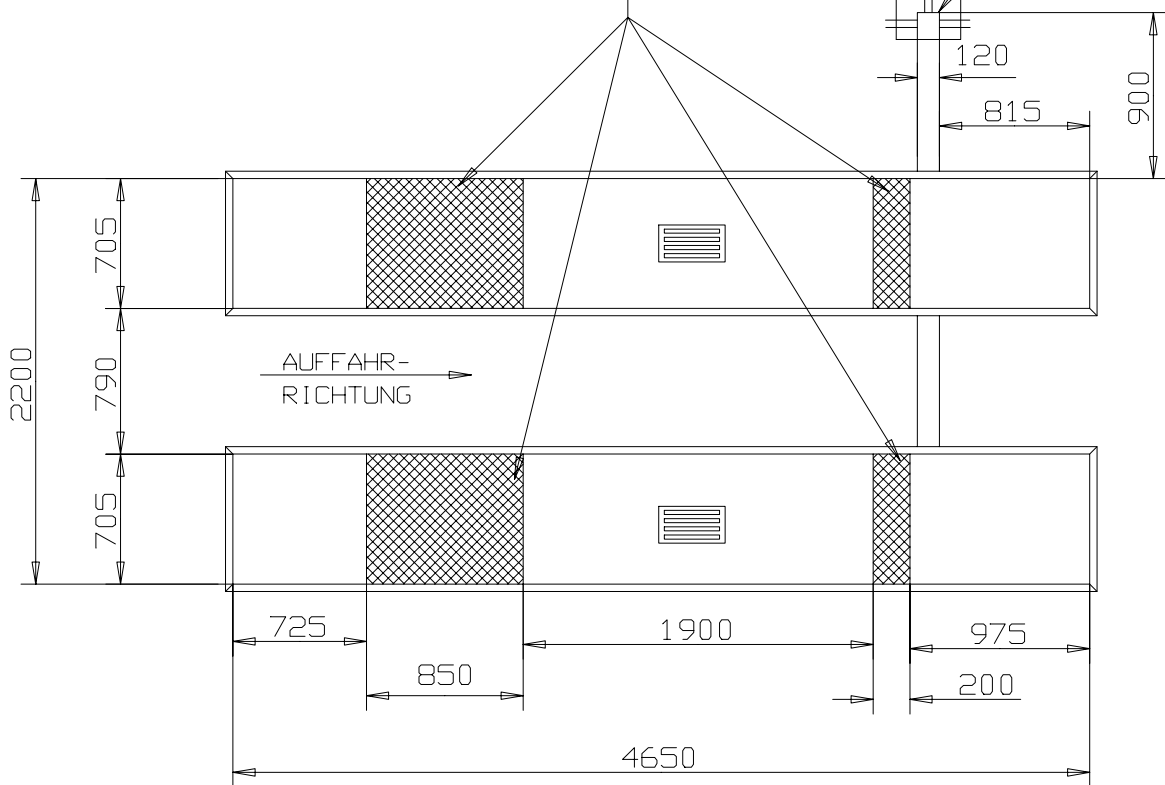

ACHTUNG:  
Gültig nur für die Serienausführung mit Fest-, und Loslager und beidseitigen Auffahrklappen.  
Anstelle des Leitungskanals kann auch ein Leerrohr min. DN100 verlegt werden.

Bauseits am Bedienelement bereitstellen:  
Netzanschluss: 3PH,N+PE, 400V, 50Hz  
Absicherung: 16 Ampere träge

(X) alternative zum Leitungskanal

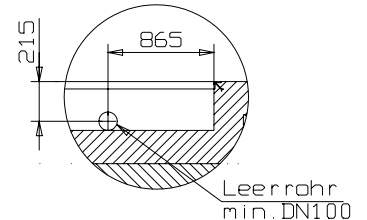

Alle Masse in mm. Alle Masse beziehen sich auf das auszuführende Fundament. Beachten Sie die Hinweise auf der Einbauwanne bzw. die separaten Einbauhinweise.

UNI-LIFT 3500 NT/CLT Plus AMS  
Streifenfundament, Oberkante Achsmess-Set bodeneben.

**Nussbaum**

www.nussbaum-lifts.de

25.10.2000 / M.A.

Einbau 2232