


Netzleitung von oben an das Bedienelement fuehren.  
Guide the power supply from the top to the operating element

Hauptbedienelement mit Display  
Main operating element with display

Zuleitung von hier, falls oben keine Querverbindung gewünscht  
Guide the power supply from here, if the crossbeam is not used

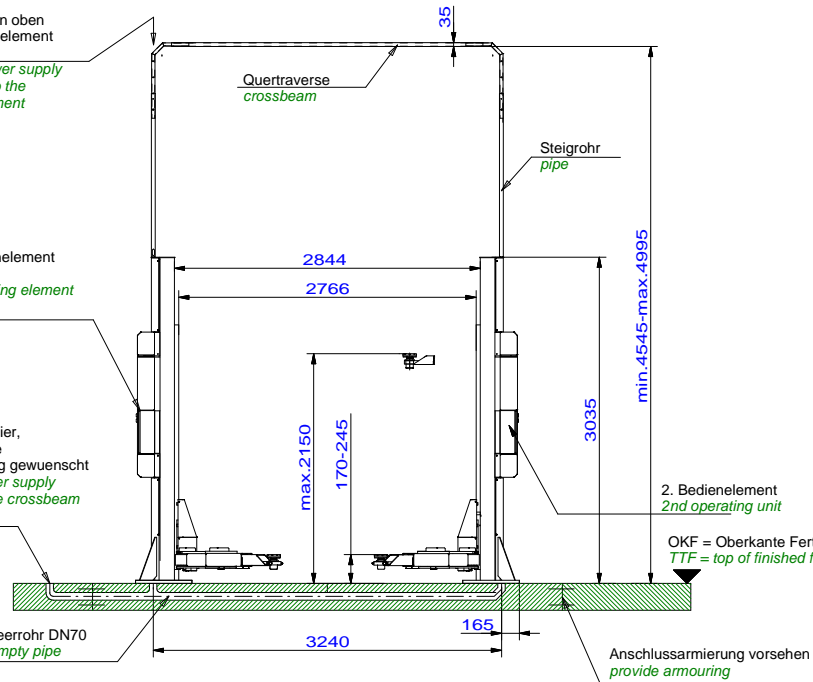


Bei Verwendung eines Leerrohres im Boden kann das Steigrohr und die Quertraverse entfallen und umgekehrt.  
When using an empty tube in the soil, the tube and the crossbar can be dropped and vice versa.


Bauseits an der Bediensaeule bereitstellen:  
Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz  
Absicherung: 16 Ampere traeger  
Kabellaenge: ca.2m, 5x2,5mm<sup>2</sup>  
Druckluft für Energieset: lichte Weite 6mm, 6-10 bar  
Energieset(s) (falls vorhanden) muessen extern versorgt werden  
Prepared by customer at the operating column:  
power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz  
fuse: 16 Ampere, time lag  
cable: approx.2m, 5x 2,5m<sup>2</sup>  
air pressure: inner diameter 6mm, 6-10bar  
energy set (if available) must be supplied externally

Wir weisen in unseren Plaenen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der oertlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker individuell spezifiziert werden.  
Konkret bedeutet dies, dass bauseits eine Festlegung der Fundamentierung (Fundamentgroesse, Dicke, Bewehrung...) unter Beruecksichtigung der einwirkenden Schnittgroessen und Verankerungskraefte erfolgen muss.

We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the specific local situation (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. The installation situation must be individually specified from the planning architect or structural engineer.  
This means that there is a commitment on site of the foundation (foundation size, thickness, reinforcement...) taking into account the acting cut sizes and anchoring operations must take place.


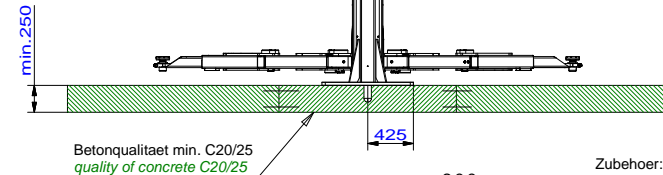


Zubehoer: Radgabel 250TSAPH08304  
(\*) Achtung bei Verwendung von Radgabeln  
- maximale Tragarmlast von 1250kg pro Radgabel  
- maximale Traglast der kompletten Buehne reduziert sich auf 4200kg bei Verwendung von Radgabeln

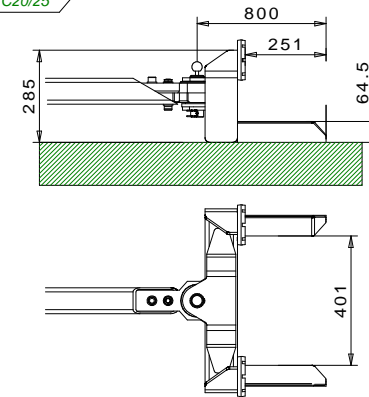

zugehoeriger Kraefteplan: 8549\_NB  
associated force plan: 8549\_NB

Vorschlaege fuer Duebel siehe Pruefbuch  
suggestions for dowels see operating manual

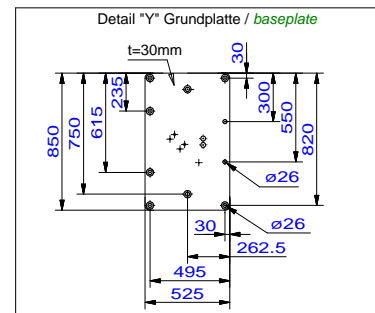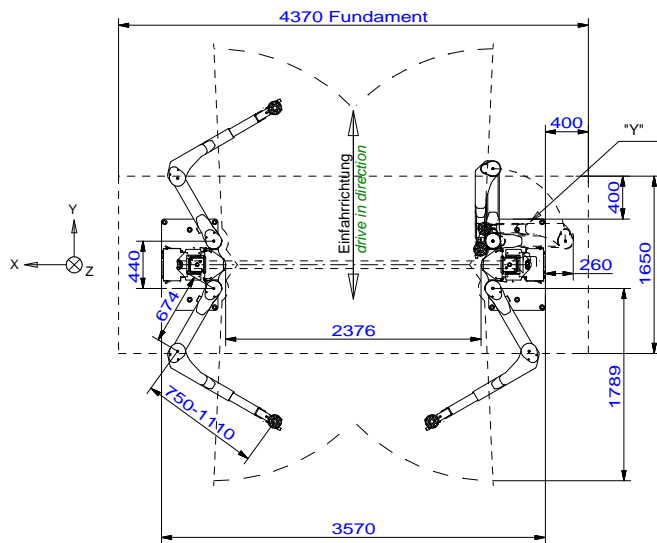

Alle Maesse in mm! / all dimensions in mm!  
Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

Tragfaehigkeit: 6500kg (\*)  
capacity: 6500 kg

265HDL20010 (3D CAD-Modell)			Projektionsmethode 1 ISO 5456-2		Benennung / designation <b>HDL 6500 SST DG</b>	
-	-	-	-	Datum	Name	DG-Tragarme pneumatisch verriegelbar
-	-	-	-	Bearb. 14.02.2011	MG	
-	-	-	-	Gepr.		
d	Zuleitung Unterflur	13.07.22	MH			Zeichnungsnummer / drawing number <b>7108_NB</b>
c	Hinweis Radgabel hinzu	29.08.17	MH			
b	Max-Hoehe Hubschlitzen hinzu	28.02.17	MH			
a	Minimax entfernt	15.11.16	MH			
ind.	Aender. / modification	Datum	Name			

**Nussbaum**

Korker Str. 24, 77694 Kehl  
www.nussbaum-group.de